



NF EN 60903 : 2003
CEI 60903 : 2002

(*) Ajouter la taille :
A = taille 8, B = taille 9,
C = taille 10, D = taille 11

UTILISATION

Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension, de 500 à 36 000V.

Ces gants en latex naturel sont à utiliser avec des sur-gants en cuir pour une meilleure protection mécanique.

L'utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.

CARACTERISTIQUES

- Conforme à la EN 60903 : 2003, équivalente à la CEI 60903 : 2002
- Gants isolants de classe 00 (500V) à classe 4 (36 000V)
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III
- Matière : latex naturel beige
- Forme étudiée pour assurer une bonne ergonomie et une bonne sensibilité
- Catégorie AZC (résistance acide, ozone et très basses températures) ou RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures)
- Température d'utilisation -25°C à +55°C
- Marquage des gants selon la CEI 60903
- Livrés sous sachet individuel de différentes couleurs selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ces sachets procurent une protection contre les UV


GAMME				Tension maxi		Poids
Référence	Classe	Catégorie	Sachet	AC	DC	(g)
CG-05-*	00	AZC	Bleu	500	750	90
CG-10-*	0	RC	Rouge	1 000	1 500	200
CG-15-*	1	RC	Blanc	7 500	11 250	270
CG-20-*	2	RC	Jaune	17 000	25 500	450
CG-30-**	3	RC	Vert	26 500	39 750	560
CG-40-***	4	RC	Orange	36 000	54 000	800


(*) Ajouter la taille : A = taille 8, B = taille 9, C = taille 10, D = taille 11

(**)Ajouter la taille : B = taille 9, C = taille 10, D = taille 11

(***)Ajouter la taille : C = taille 10, D = taille 11

MARQUAGE

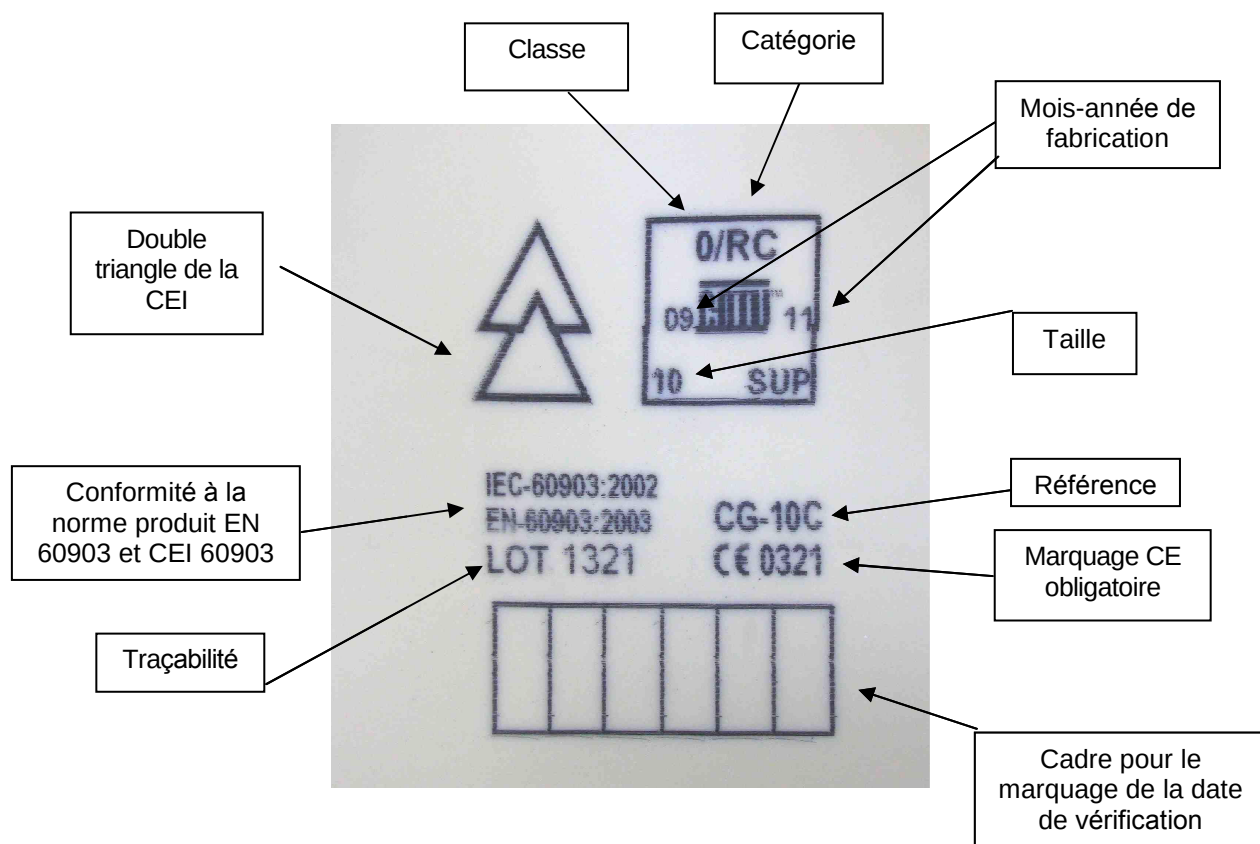

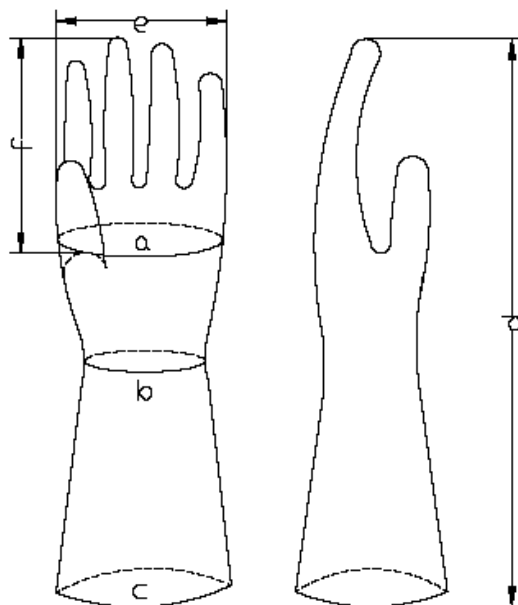

DIMENSIONS (mm)

Référence	Taille	a	b	c	d	e	f	Epaisseur
CG-05-A	8	210	220	330	360	95	110	1.10
CG-05-B	9	235	230	340	360	100	110	1.10
CG-05-C	10	255	240	350	360	110	115	1.10
CG-05-D	11	280	255	360	360	125	120	1.10
CG-10-A	8	210	220	330	360	95	110	1.60
CG-10-B	9	235	230	340	360	100	110	1.60
CG-10-C	10	255	240	350	360	110	115	1.60
CG-10-D	11	280	255	360	360	125	120	1.60
CG-15-A	8	210	220	330	360	95	110	2.10
CG-15-B	9	235	230	340	360	100	110	2.10
CG-15-C	10	255	240	350	360	110	115	2.10
CG-15-D	11	280	255	360	360	125	120	2.10
CG-20-A	8	210	220	330	360	95	110	2.90
CG-20-B	9	235	230	340	360	100	110	2.90
CG-20-C	10	255	240	350	360	110	115	2.90
CG-20-D	11	280	255	360	360	125	120	2.90
CG-30-A	8	210	220	330	360	95	110	3.50
CG-30-B	9	235	230	340	360	100	110	3.50
CG-30-C	10	255	240	350	360	110	115	3.50
CG-30-D	11	280	255	360	360	125	120	3.50
CG-40-C	10	255	245	350	410	110	115	4.20
CG-40-D	11	280	255	360	410	125	120	4.20

RECOMMANDATIONS (annexe E CEI 60903)

- **Stockage :** les gants doivent être stockés dans leur emballage, ni comprimés, pliés, ou stockés à proximité de canalisations de vapeurs, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur artificielle, ou exposés à l'action directe du soleil, d'une lumière artificielle ou d'autres sources d'ozone. Température de stockage conseillée : entre 10 et 21°C.
- **Avant chaque utilisation,** il convient d'inspecter visuellement chaque gant et de les vérifier lorsqu'il est possible, par un essai de pression d'air appliquée manuellement. Si l'on a un doute sur une paire de gants, il convient de ne pas l'utiliser.
- **Inspection périodique :** pour les classes 00 et 0, une vérification des fuites d'air et un contrôle visuel peuvent être considérés adéquats.
- **Classes 1, 2, 3 et 4 :** même stocké, un gant ne peut être utilisé sans avoir été testé depuis moins de 6 mois. Les vérifications sont : un essai de gonflage à l'air, un contrôle visuel lorsque le gant est gonflé, puis un essai électrique selon les conditions de la norme CEI 60903.

Une inspection de l'intérieur des gants est également recommandée.

- **La date de la vérification (ou prochaine vérification) des gants est à marquer dans les emplacements prévus sur les gants.**

ACCESSOIRES (Option)



Sous Gants CG-80



Mitaines CG-81



Boite à gants CG-35/2



Sur-gants CG-98



Gonfleur CG-117