

Schéma de câblage

Swiss Guard 360 AP Premium


Indications importantes:

Le détecteur a besoin d'environ 1 minute après mise sous tension pour être en mode de fonctionnement. C'est seulement après ce délai que le produit peut être réglé par **potentiomètres ou par télécommande!**


Les travaux sur le réseau électrique doivent être entrepris par du personnel qualifié et réalisés selon les normes et les prescriptions du pays d'installation.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'exploitation s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisateur respectif.

Schéma standard




Avec bouton commutateur optionnel



Commutateur pour allumage de la lumière en permanence

Branchement en parallèle

En cas de besoin, plusieurs détecteurs peuvent être montés en parallèle. Nous conseillons de ne pas aller au-delà de 4 appareils afin de faciliter et d'avoir la maîtrise de l'installation.

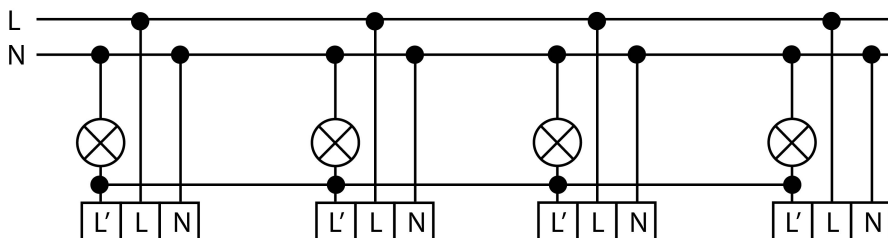

Branchement pour une minuterie de cage d'escalier

