

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811



SOMMAIRE


PAGES

1. Description, utilisation	1
2. Gamme	1
3. Cotes d'encombrement	1
4. Mise en situation - Raccordement	2
5. Caractéristiques générales.....	3
6. Conformités et Agréments.....	24
7. Courbes	25
8. Equipements et accessoires.....	30

1. DESCRIPTION - UTILISATION

Disjoncteur magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques.

Symbole :



Technologie :

- . Appareil limiteur
- . Le contact de Neutre se ferme avant et s'ouvre après le contact de Phase
- . Le pôle de Phase assure la protection et le sectionnement du circuit Phase
- . Le pôle de neutre assure le sectionnement du circuit Neutre

2. GAMME

Polarité :

- . 2 pôles dont 1 pôle protégé et 1 pôle de neutre

Largeur :

- . 1 modules (17,8mm)

Intensités nominales In :

- . 2 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A en courbe C
- . 10 / 16 / 20 / 25 en courbe D

Courbes de déclenchement magnétique :

- . Courbe C (entre 5 et 10 In)
- . Courbe D (entre 10 et 14 In)



Tension et fréquence nominale :

- . 230 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
- . 240 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées

Pouvoir de coupure :

- . Icn = 4500 A selon la norme EN 60898-1
- . Icu = 4.5 kA selon la norme EN 60947-2

3. COTES D'ENCOMBREMENT

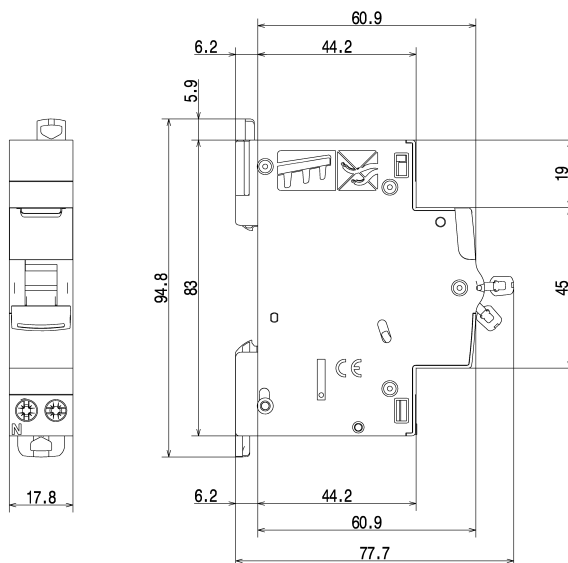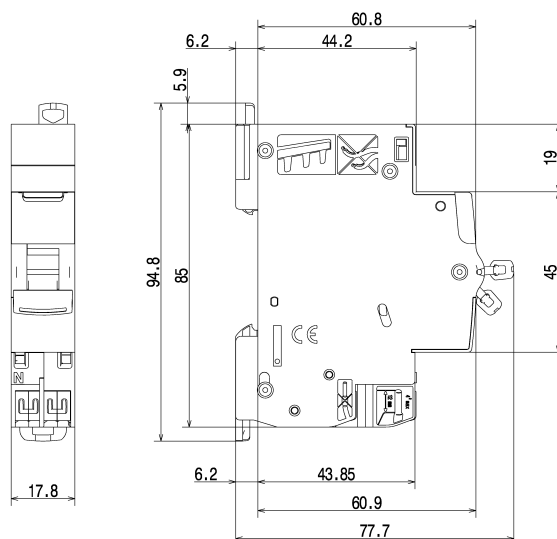

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811


4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

Fixation :

- Sur rail symétrique EN 60.715 ou rail DIN 35

Positionnement de fonctionnement :

. Vertical Horizontal A l'envers Sur le côté



Alimentation :

- Par le haut

Raccordement :

- Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Partie haute

- Bornes automatiques pour peigne à dents
- Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement par peigne à dent avec les autres produits de la gamme

Partie basse pour $I_n > 20$ A

- Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la borne, borne entrouverte ou fermée
- Profondeur des bornes : 13 mm
- Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- Couples de serrage :
 - Conseillé : 1.6 à 2 Nm
 - Mini : 1.2 Nm
 - Maxi : 2.8 Nm

Partie basse pour $I_n \leq 20$ A

- Bornes automatiques, longueur de dénudage conseillé 12 mm
- Profondeur des bornes 12mm

Type de conducteur :

Partie haute

- Peigne à dents

Partie basse pour $I_n > 20$ A

- Câble cuivre
- Section des câbles

	Sans embout	Avec embout
Câble rigide	1 x 0.75 à 16 mm ² 2 x 0.75 à 6 mm ²	-
Câble souple	1 x 0.75 à 10 mm ² 2 x 0.75 à 4 mm ²	1 x 0.75 à 10 mm ²

Partie basse pour $I_n \leq 20$ A

- Câbles rigides ou souples, sans embout de 0.75 mm² à 4 mm²

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

Outils conseillés :

- Pour les bornes, tournevis à lame de 5,5 mm ou tournevis Pozidriv n° 2
- Pour l'accrochage ou le décrochage du rail DIN, tournevis à lame de 5,5 mm ou tournevis Pozidriv n°2

Manœuvre de l'appareil :

- par manette ergonomique 2 positions
- I-ON : Appareil fermé
- O-OFF : Appareil ouvert

Visualisation de l'état des contacts :

- Par marquage de la manette
 - O-OFF en blanc sur fond vert = contacts ouverts
 - I-ON en blanc sur fond rouge = contacts fermés

Consignation :


- Cadenassage possible en positions ouverte et fermée avec support de cadenas (réf. 406 303) et cadenas Ø 5 mm (réf. 406 313) ou cadenas Ø 6 mm (réf. 227 97)

Plombage :

- Possible en position ouverte ou fermée

Repérage des circuits :

- à l'aide d'une étiquette insérée dans le porte-étiquette situé en face avant du produit.

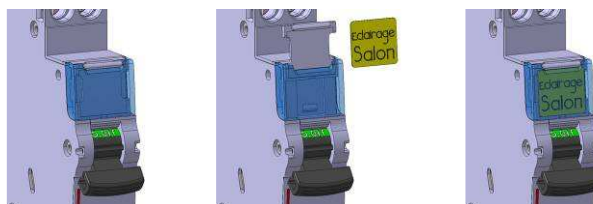

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811


5. CARACTERISTIQUES GENERALES

Régime de neutre :

. IT, TT, TN


Marquage face avant :

. par tampographie ineffaçable

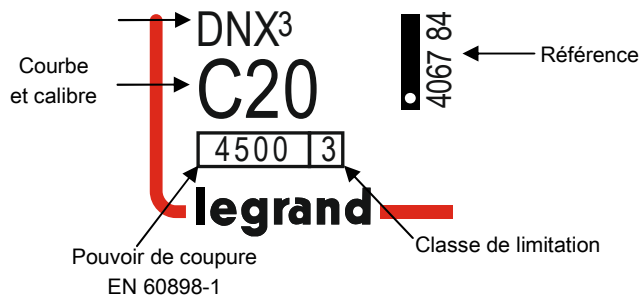

Marquage face supérieure :

. par tampographie ineffaçable

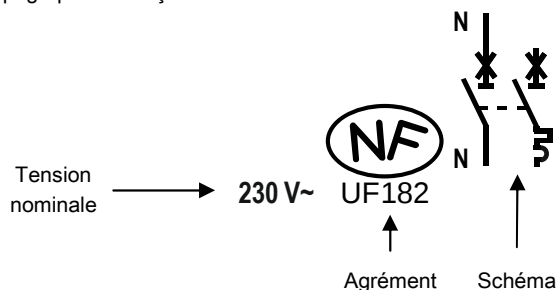

. Les bornes amont et aval du pôle neutre sont repérées par un « N » moulé à proximité des têtes de vis.

Tension maxi de fonctionnement :

. U = 250 V~

Pouvoir de coupure :

Norme	Pouvoir de coupure	Tension entre pôles	Pouvoir de coupure
EN 60898-1	Ics	127 V	6 kA
	Icn		6 kA
	Ics	230 V	4.5 kA
	Icn		4.5 kA
EN 60947-2	Icu	230 V	4.5 kA
	Ics		100 % Icu

Pouvoir de coupure sur 1 pôle seul (pôle de phase) :

. Selon I_{IT} EN60947-2 – Annexe H : 1.5 kA sous 400 V ~ et 230 V~
. Selon Icn1 EN60898-1 : 4.5 kA sous 230 V ~ et 127 V~

Distance de sectionnement :

. La distance entre les contacts est supérieure à 5.5 mm avec la manette en position ouverte
. Le disjoncteur est approprié pour le sectionnement selon EN 60898-1

Tension d'isolement :

. Ui = 250 V selon EN 60898-1

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Degré de pollution :

. 2 selon EN 60898-1

Rigidité diélectrique :

. 2000 V

Tension assignée de tenue aux chocs :

. Uimp = 4 kV

Degré ou classe de protection :

. Protection des bornes contre les contacts directs, Indice de protection contre les corps solides et liquides (appareil câblé) : IP20 selon normes IEC 529 – EN 60529 et NF 20-010
. Protection de la face avant contre les contacts directs : IP40
. Classe II par rapport aux masses métalliques
. Indice de protection contre les chocs mécaniques IK02 selon normes EN 62262.

Matières plastiques :

. Polyamide et P.B.T.

Résistance à la chaleur et au feu de l'enveloppe :

. Tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960°C, selon la norme IEC/EN 60898-1
. Classification V2, selon la norme UL94

Potentiel calorifique supérieur :

. Le potentiel calorifique est estimé à 1,35 MJ

Effort de fermeture et d'ouverture par la manette :

. 2 N à l'ouverture
. 9 N à la fermeture

Endurance mécanique :

. Conforme à la norme NF 60898-1
. Testé à 20 000 manœuvres à vide

Endurance électrique :

. Conforme à la norme NF 60898-1
. Testé à 10 000 manœuvres en charge sous $I_n \times \cos \varphi 0.9$

Résistance aux vibrations sinusoïdales (selon IEC 68.2.6) :

. Axes : x – y – z
. Fréquence : 10 à 55 Hz
. Accélération : 3 g ($1g = 9.81m.s^{-2}$)

Résistance aux secousses :

. Conforme à la norme NF EN 60898-1

Températures :

. Fonctionnement : - 25 °C à + 70°C
. Stockage : - 40 °C à + 70 °C

Fonctionnement en courant continu :

. Sous 60 V DC :
- Icn = 4500 A selon EN 60898-1
- Surclassement des seuils magnétiques :
courbe C : 5 à 15 I_n
courbe D : 10 à 20 I_n

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Fréquence :

- . Fonctionnement sous 400 Hz : oui
- . Déclenchement magnétique en fonction de la fréquence
 - de 16 ^{2/3} Hz à 60 Hz : pas de correction
 - 400 Hz : le seuil magnétique augmente de 45%

Volume emballé :

Conditionnement	Volume (dm ³)
Par 1	0.195
Par 10	1.62

Déclassement des disjoncteurs différentiels en fonction du nombre d'appareils juxtaposés :

Lorsque plusieurs disjoncteurs différentiels sont juxtaposés et fonctionnent simultanément, l'évacuation thermique d'un pôle se trouve limitée. Il en résulte une élévation de la température de fonctionnement des disjoncteurs pouvant provoquer des déclenchements intempestifs. Il est conseillé d'appliquer les coefficients suivants sur les courants d'emploi.

Nombre de disjoncteurs juxtaposés	Coefficient
2 - 3	0.9
4 - 5	0.8
6 - 9	0.7
≥ 10	0.6

Ces valeurs sont données par la recommandation IEC 60439-1 et les normes NF C 63421 et EN 60439-1.

Afin d'éviter d'avoir à utiliser ces coefficients, il faut permettre une bonne aération et écarter les appareils avec les éléments d'espacement réf. 406 307 (0.5 module).

Déclassement des disjoncteurs en cas d'utilisation avec des tubes fluorescents :

Les ballasts électroniques ou ferromagnétiques présentent un courant d'appel élevé pendant un temps très court. Ces courants sont susceptibles de provoquer le déclenchement des disjoncteurs.

Lors de l'installation, il convient de prendre en compte le nombre maxi de ballasts par disjoncteur que les fabricants de lampes et ballasts indiquent dans leurs catalogues.

Influence de l'altitude :

	≤2000 m	3000 m	4000 m	5000 m
Tenue diélectrique	2000 V	1750 V	1500 V	1250 V
Tension maxi de service	230 V	230 V	230 V	230 V
Déclassement à 30°C	aucun	aucun	aucun	aucun

Poids moyen unitaire par référence :

- . 0,11 kg

Puissance dissipée en W pour le pôle de phase sous In :

- . Disjoncteurs sous In / Un

In	2 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A
P(W) Pole phase	2.4	2.5	1.6	3.3	4	4.2	3.3
P(W) Pole neutre	0.02	0.1	0.3	1.1	1.2	1.1	1.6

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Déclassement des disjoncteurs en fonction de la température ambiante :

. Les caractéristiques nominales d'un disjoncteur sont modifiées en fonction de la température ambiante qui règne dans le coffret ou l'armoire dans lequel se trouve le disjoncteur.

. Température de référence : 30 °C selon la norme IEC/EN 60898-1.

In (A)	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
2	2.4	2.3	2.2	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.6
6	7.2	6.9	6.6	6.3	6	5.7	5.4	5.1	4.8
10	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8
16	19.2	18.4	17.6	16.8	16	15.2	14.4	13.6	12.8
20	24	23	22	21	20	19	18	17	16
25	30	28.7	27.5	26.2	25	23.7	22.5	21.2	20
32	38.4	36.8	35.2	33.6	32	30.4	28.8	27.2	25.6

Association et coordination d'un disjoncteur avec une protection située en amont :

L'association permet d'augmenter le pouvoir de coupure d'un appareil en le coordonnant avec un autre dispositif de protection placé en amont. Cette coordination permet d'utiliser un appareil aval d'un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé maximum en son point d'installation.

Association et coordination avec des fusibles en amont :

. En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2

. Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		Fusible amont									
		Types gG et aM									
		≤20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA
	32 A	-	-	-	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA

Disjoncteur aval		Fusible amont									
		Types gG									
		≤20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	-	-	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	-	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des fusibles en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		Fusible amont									
		Types aM									
		≤20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire								
		DX ³ P+N 1 module								
		DX ³ 4500 / 6 kA Courbes B & C				DX ³ 6000 / 10 kA Courbes B & C				DX ³ 10000 / 16 kA Courbe C
		≤20 A	25 A	32 A	40 A	≤32 A	40 A	50 A	63 A	≤20 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	16 kA
	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	16 kA
	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	16 kA
	20 A	-	6 kA	6 kA	6 kA	-	10 kA	10 kA	10 kA	-
	25 A	-	-	6 kA	6 kA	-	-	10 kA	10 kA	-
	32 A	-	-	-	6 kA	-	-	-	10 kA	-

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire								
		DX ³ P+N 1 module								
		DX ³ 4500 / 6 kA Courbes B & C				DX ³ 6000 / 10 kA Courbes B & C				DX ³ 10000 / 16 kA Courbe C
		≤20 A	25 A	32 A	40 A	≤32 A	40 A	50 A	63 A	≤20 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	-	6 kA	6 kA	6 kA	-	10 kA	10 kA	10 kA	-
	16 A	-	-	6 kA	6 kA	-	-	10 kA	10 kA	-
	20 A	-	-	-	6 kA	-	-	-	10 kA	-
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont			
		Disjoncteur modulaire			
		DX ³ 4500 / 6 kA			
		Courbes B, C & D			
Disjoncteur aval		≤32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	32 A	-	10 kA	10 kA	10 kA

		En amont			
		Disjoncteur modulaire			
		DX ³ 4500 / 6 kA			
		Courbes B & C			
Disjoncteur aval		≤32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	20 A	-	10 kA	10 kA	10 kA
	25 A	-	-	10 kA	10 kA

		En amont			
		Disjoncteur modulaire			
		DX ³ 4500 / 6 kA			
		Courbe D			
Disjoncteur aval		≤32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire			
		DX ³ 6000 / 10 kA Courbes B, C & D			
		≤32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire			
		DX ³ 6000 / 10 kA Courbes B & C			
		≤32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	25 kA	25 kA

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur modulaire			
		DX ³ 6000 / 10 kA Courbe D			
		≤32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		En amont							
		Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 10000 / 16 kA Courbes B, C & D							
		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur aval		En amont							
		Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 10000 / 16 kA Courbes B & C							
		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	-	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur aval		En amont							
		Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 10000 / 16 kA Courbe D							
		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	32 kA	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	32 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 25 kA Courbes B, C & D							
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 25 kA Courbes B & C							
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

		En amont Disjoncteur modulaire							
		DX ³ 25 kA Courbe D							
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont Disjoncteur modulaire					
		DX ³ 36 kA Courbe C					
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA

		En amont Disjoncteur modulaire					
		DX ³ 36 kA Courbe C					
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	-	25 kA	25 kA	25 kA

		En amont Disjoncteur modulaire				
		DX ³ 50 kA Courbes B, C & D				
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	≤ 6 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs modulaires en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont				
		Disjoncteur modulaire				
		DX ³ 50 kA				
		Courbes B, C & D				
Disjoncteur aval		≤25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	10 A	50 kA	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	-	50 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	-	-	-	25 kA	25 kA

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont							
		Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX ³ 160							
		16 kA							
Disjoncteur aval		16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	10 A	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	16 A	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	20 A	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	25 A	-	-	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA	22 kA
	32 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont							
		Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX ³ 160							
		25 kA, 36 kA & 50 kA							
Disjoncteur aval		16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	-	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	-	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	-	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

		En amont						
		Disjoncteur boîtier moulé						
		DPX 250 ER			DPX 250 ER AB			
		≤ 50 kA			36 kA			
Disjoncteur aval		100 A	160 A	250 A	90 A	130 A	170 A	240 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur boîtier moulé							
		DPX ³ 250 ≤ 70 kA magnéto-thermique				DPX ³ 250 ≤ 70 kA électronique			
		100 A	160 A	200 A	250 A	40 A	100 A	160 A	250 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

Disjoncteur aval		En amont Disjoncteur boîtier moulé									
		DPX 250 36 kA / DPX -H 250 70 kA / DPX -L 250 100 kA magnéto-thermique						DPX 250 36 kA / DPX -H 250 70 kA / DPX -L 250 100 kA électronique			
		25 A	40 A	63 A	100 A	160 A	250 A	40 A	100 A	160 A	250 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	10 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	16 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	20 A	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
	25 A	-	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	32 A	-	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA	16 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont	
		Disjoncteur boîtier moulé	
		DPX 400 AB	
		36 kA	
Disjoncteur aval		320 A	400 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA

		En amont								
		Disjoncteur boîtier moulé								
		DPX 630 36 kA / DPX -H 630 70 kA / DPX -L 630 100 kA Magnéto-thermique					DPX 630 36 kA / DPX -H 630 70 kA / DPX -L 630 100 kA électronique			
Disjoncteur aval		250 A	320 A	400 A	500 A	630 A	160 A	250 A	400 A	630 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

Association et coordination avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

- . En réseau triphasé (+N) 230/400 V ou 240/415 V selon la norme IEC 60947-2
- . Régime de Neutre TT ou TNS

		En amont	
		Disjoncteur boîtier moulé	
		DPX 1250 50 kA / DPX -H 1250 70 kA / DPX -L 1250 100 kA	DPX 1600 36 kA / DPX -H 1600 70 kA électronique
Disjoncteur aval		500 A à 1250 A	630 A à 1600 A
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbes C & D	≤ 6 A	25 kA	25 kA
	10 A	25 kA	25 kA
	16 A	25 kA	25 kA
	20 A	25 kA	25 kA
	25 A	20 kA	20 kA
	32 A	10 kA	10 kA

Sélectivité avec des fusibles en amont :

- . Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Cartouche fusible amont							
Disjoncteur aval		Cartouche gG							
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
	≤ 6 A	1300	1900	2500	4000	T	T	T	T
	10 A		1600	2200	3200	3600	T	T	T
	16 A		1400	1800	2600	3000	T	T	T
	20 A		1200	1500	2200	2500	T	T	T
	25 A			1300	2000	2200	4100	T	T
	32 A			1200	1700	1900	3500	T	T

		Cartouche fusible amont							
Disjoncteur aval		Cartouche gG							
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
	10 A		1600	2200	3200	3600	T	T	T
	16 A		1400	1800	2600	3000	T	T	T
	20 A		1200	1500	2200	2500	T	T	T
	25 A			1200	1800	2100	3700	T	T

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.
Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784, 406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des fusibles en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Cartouche fusible amont								
Disjoncteur aval		Cartouche aM								
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
	≤ 6 A	1000	1600	2100	3200	T	T	T	T	T
	10 A		1100	1700	2500	T	T	T	T	T
	16 A		1000	1400	2100	4000	T	T	T	T
	20 A			1300	1800	3400	T	T	T	T
	25 A			1100	1600	3000	3800	T	T	T
	32 A				1300	2400	3100	4200	T	T

		Cartouche fusible amont								
Disjoncteur aval		Cartouche aM								
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
	10 A		1100	1700	2500	T	T	T	T	T
	16 A		1000	1400	2100	4000	T	T	T	T
	20 A			1300	1800	3400	T	T	T	T
	25 A			1000	1500	2700	4000	T	T	T

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784, 406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Disjoncteur amont											
Disjoncteur aval		DX ³ 4500 / 6 kA ; DX ³ 6000 / 10 kA ; DX ³ 10000 / 16 kA											
		Courbe B											
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	≤ 6 A		52	64	80	100	128	160	200	252	4000	T	T
	10 A				80	100	128	160	200	252	3000	T	T
	16 A						128	160	200	252	2000	3600	T
	20 A							160	200	252	1600	3000	4000
	25 A								200	252	1300	2400	3300
	32 A									252	1000	1800	2700

		Disjoncteur amont											
Disjoncteur aval		DX ³ 4500 / 6 kA ; DX ³ 6000 / 10 kA ; DX ³ 10000 / 16 kA											
		Courbe B											
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	10 A							160	200	252	3000	T	T
	16 A								200	252	2000	3600	T
	20 A									252	1600	3000	4000
	25 A										1300	2400	3300

		Disjoncteur amont											
Disjoncteur aval		DX ³ 3000 ; DX ³ 4500 / 4,5 kA ; DX ³ 4500 / 6 kA ; DX ³ 6000 / 10 kA ; DX ³ 10000 / 16 kA											
		Courbe C											
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	≤ 6 A	75	98	120	150	187	240	300	375	472	4000*	T*	T*
	10 A		98	120	150	187	240	300	375	472	3000	T*	T*
	16 A				150	187	240	300	375	472	2000	3600*	T*
	20 A					187	240	300	375	472	1600	3000	4000*
	25 A						240	300	375	472	1300	2400	3300*
	32 A							300	375	472	1000	1800	2700

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

. * : si la valeur de sélectivité indiquée dans le tableau est supérieure au pouvoir de coupure du disjoncteur amont, il faut prendre comme valeur de sélectivité le pouvoir de coupure de l'appareil amont (la valeur de sélectivité ne peut pas dépasser le pouvoir de coupure de l'appareil amont).

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784, 406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Disjoncteur amont											
Disjoncteur aval		DX ³ 3000 ; DX ³ 4500 / 4,5 kA ; DX ³ 4500 / 6 kA ; DX ³ 6000 / 10 kA ; DX ³ 10000 / 16 kA											
		Courbe C											
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	10 A				150	187	240	300	375	472	3000	T*	T*
	16 A						240	300	375	472	2000	3600*	T*
	20 A							300	375	472	1600	3000	4000*
	25 A								375	472	1300	2400	3300*

		Disjoncteur amont											
Disjoncteur aval		DX ³ 4500 / 4,5 kA ; DX ³ 6000 / 10 kA ; DX ³ 10000 / 16 kA											
		Courbe D											
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	≤ 6 A	120	156	192	240	300	384	480	600	756	4000	T	T
	10 A			192	240	300	384	480	600	756	3000	T	T
	16 A				240	300	384	480	600	756	2000	3600	T
	20 A					300	384	480	600	756	1600	3000	4000
	25 A						384	480	600	756	1300	2400	3300
	32 A							480	600	756	1100	1450	2700

		Disjoncteur amont											
Disjoncteur aval		DX ³ 4500 / 4,5 kA ; DX ³ 6000 / 10 kA ; DX ³ 10000 / 16 kA											
		Courbe D											
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	10 A			192	240	300	384	480	600	756	3000	T	T
	16 A				240	300	384	480	600	756	2000	3600	T
	20 A					300	384	480	600	756	1600	3000	4000
	25 A						384	480	600	756	1300	2400	3300

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

. * : si la valeur de sélectivité indiquée dans le tableau est supérieure au pouvoir de coupure du disjoncteur amont, il faut prendre comme valeur de sélectivité le pouvoir de coupure de l'appareil amont (la valeur de sélectivité ne peut pas dépasser le pouvoir de coupure de l'appareil amont).

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784, 406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Disjoncteur amont										
Disjoncteur aval		DX ³ 25 kA Courbe B										
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	≤ 6 A		64	80	100	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A			80	100	500	700	1000	1800	3000	T	T
	16 A					300	500	700	1300	2000	3600	T
	20 A						400	500	1000	1600	3000	4000
	25 A							500	800	1300	2400	3300
	32 A							500	600	1000	1800	2700

		Disjoncteur amont										
Disjoncteur aval		DX ³ 25 kA Courbe B										
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	10 A					500	700	1000	1800	3000	T	T
	16 A							1200	1300	2000	3600	T
	20 A								1000	1600	3000	4000
	25 A									1300	2400	3300

		Disjoncteur amont										
Disjoncteur aval		DX ³ 25 kA Courbe C										
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	≤ 6 A	75	120	150	187	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A		120	150	187	500	700	1000	1800	3000	T	T
	16 A			150	187	300	500	700	1300	2000	3600	T
	20 A				187	300	400	500	1000	1600	3000	4000
	25 A					240	400	500	800	1300	2400	3300
	32 A						300	500	600	1000	1800	2700

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784, 406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

		Disjoncteur amont										
Disjoncteur aval		DX ³ 25 kA Courbe C										
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	10 A			150	187	500	700	1000	1800	3000	T	T
	16 A					300	500	700	1300	2000	3600	T
	20 A						400	500	1000	1600	3000	4000
	25 A							500	800	1300	2400	3300

		Disjoncteur amont										
Disjoncteur aval		DX ³ 25 kA Courbe D										
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	≤ 6 A	120	192	240	500	700	1200	1500	3000	4000	T	T
	10 A		192	240	300	500	700	1000	1800	3000	T	T
	16 A			240	300	384	500	700	1300	2000	3600	T
	20 A				300	384	480	600	1000	1600	3000	4000
	25 A					384	480	600	800	1300	2400	3300
	32 A						480	600	756	1100	1450	2700

		Disjoncteur amont										
Disjoncteur aval		DX ³ 25 kA Courbe D										
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
	10 A		192	240	300	500	700	1000	1800	3000	T	T
	16 A			240	300	384	500	700	1300	2000	3600	T
	20 A				300	384	480	600	1000	1600	3000	4000
	25 A					384	480	600	800	1300	2400	3300

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

Disjoncteur aval		Disjoncteur amont							
		DX ³ 50 kA							
		Courbe B							
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
	≤ 6 A		64	170	500	700	1200	1500	3000
	10 A			150	210	500	700	1000	1800
	16 A					300	500	700	1300
	20 A						400	500	1000
	25 A							500	800
	32 A							500	600

Disjoncteur aval		Disjoncteur amont							
		DX ³ 50 kA							
		Courbe C							
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
	10 A						700	1000	1800
	16 A								1000
	20 A								
	25 A								

Disjoncteur aval		Disjoncteur amont								
		DX ³ 50 kA								
		Courbe C								
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
	≤ 6 A	75	120	170	500	700	1200	1500	3000	4000
	10 A		120	150	210	500	700	1000	1800	3000
	16 A			150	187	300	500	700	1300	2000
	20 A				187	300	400	500	1000	1600
	25 A					240	400	500	800	1300
	32 A						300	500	600	1000

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784, 406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs modulaires en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

Disjoncteur aval		Disjoncteur amont								
		DX ³ 50 kA Courbe C								
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A
	10 A			150	210	500	700	1000	1800	3000
	16 A					300	500	700	1300	2000
	20 A						400	500	1000	1600
	25 A							500	800	1300

		Disjoncteur amont							
Disjoncteur aval		DX ³ 50 kA Courbe D							
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
	≤ 6 A	120	192	240	500	700	1200	1500	3000
	10 A		192	240	300	500	700	1000	1800
	16 A			240	300	384	500	700	1300
	20 A				300	384	480	600	1000
	25 A					384	480	600	800
	32 A						480	600	756

		Disjoncteur amont							
Disjoncteur aval		DX ³ 50 kA Courbe D							
DNX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe D	In	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
	10 A		192	240	300	500	700	1000	1800
	16 A			240	300	384	500	700	1300
	20 A				300	384	480	600	1000
	25 A					384	480	600	800

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité avec des disjoncteurs boîtiers moulés en amont :

. Limite de sélectivité sous une tension de 230 V ~. (Valeurs en A)

En aval Disjoncteur Ph+N	En amont Disjoncteur boîtier moulé	
DX ³ P+N 4500 / 4,5 kA Courbe C	DPX et DPX ³ tous modèles tous calibres	DMX ³ tous modèles tous calibres
	T	T

. T = Sélectivité totale

La sélectivité est dite totale si il y a sélectivité jusqu'à la valeur du pouvoir de coupure (selon EN 60947-2) du disjoncteur aval.

Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil magnétique et une intensité nominale inférieurs à ceux du disjoncteur amont.

6. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conformité aux normes :

. NF EN 60898-1 / IEC 60898-1

Utilisation dans des conditions particulières :

. Conforme à la catégorie C (température d'essai de -25°C à +70°C, tenue au brouillard salin) selon la classification définie dans l'annexe Q de la norme IEC/EN 60947-1

Respect de l'environnement – Réponse aux Directives de l'Union Européenne :

. Conformité à la directive 2002/95/CE du 27/01/03 dite « RoHS » qui prévoit le bannissement de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les retardateurs de flammes bromés polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphenyléthers (PBDE) à partir du 1^{er} juillet 2006

. Conformité aux Directives 91/338/CEE du 18/06/91 et décret 94-647 du 27/07/04

Matières plastiques :

. Matières plastiques sans halogène.

. Marquage des pièces conforme à ISO 11469 et ISO 1043.

Emballages :

. Conception et fabrication des emballages conformes au décret 98-638 du 20/07/98 et à la directive 94/62/CE

Agréments obtenus :


. France : NF

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

7. COURBES / PERFORMANCES

Zone de déclenchement magnéto-thermique typique des disjoncteurs courbes C et D :

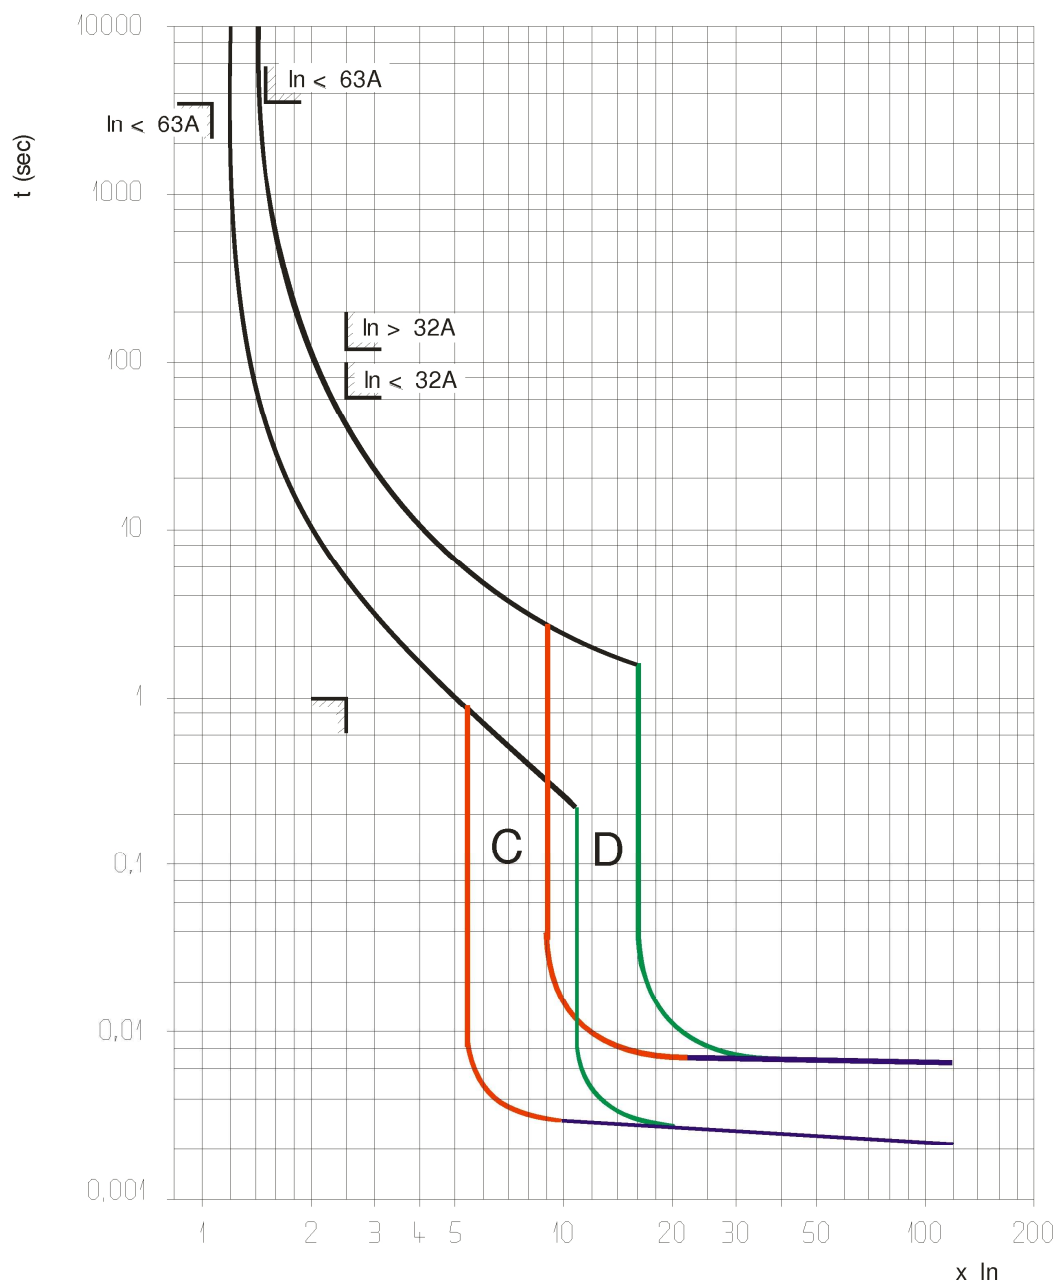

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA


Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

7. COURBES *(suite)*

Courbes moyennes de déclenchement magnéto-thermique :

. Disjoncteurs courbe C de 2 A à 32 A

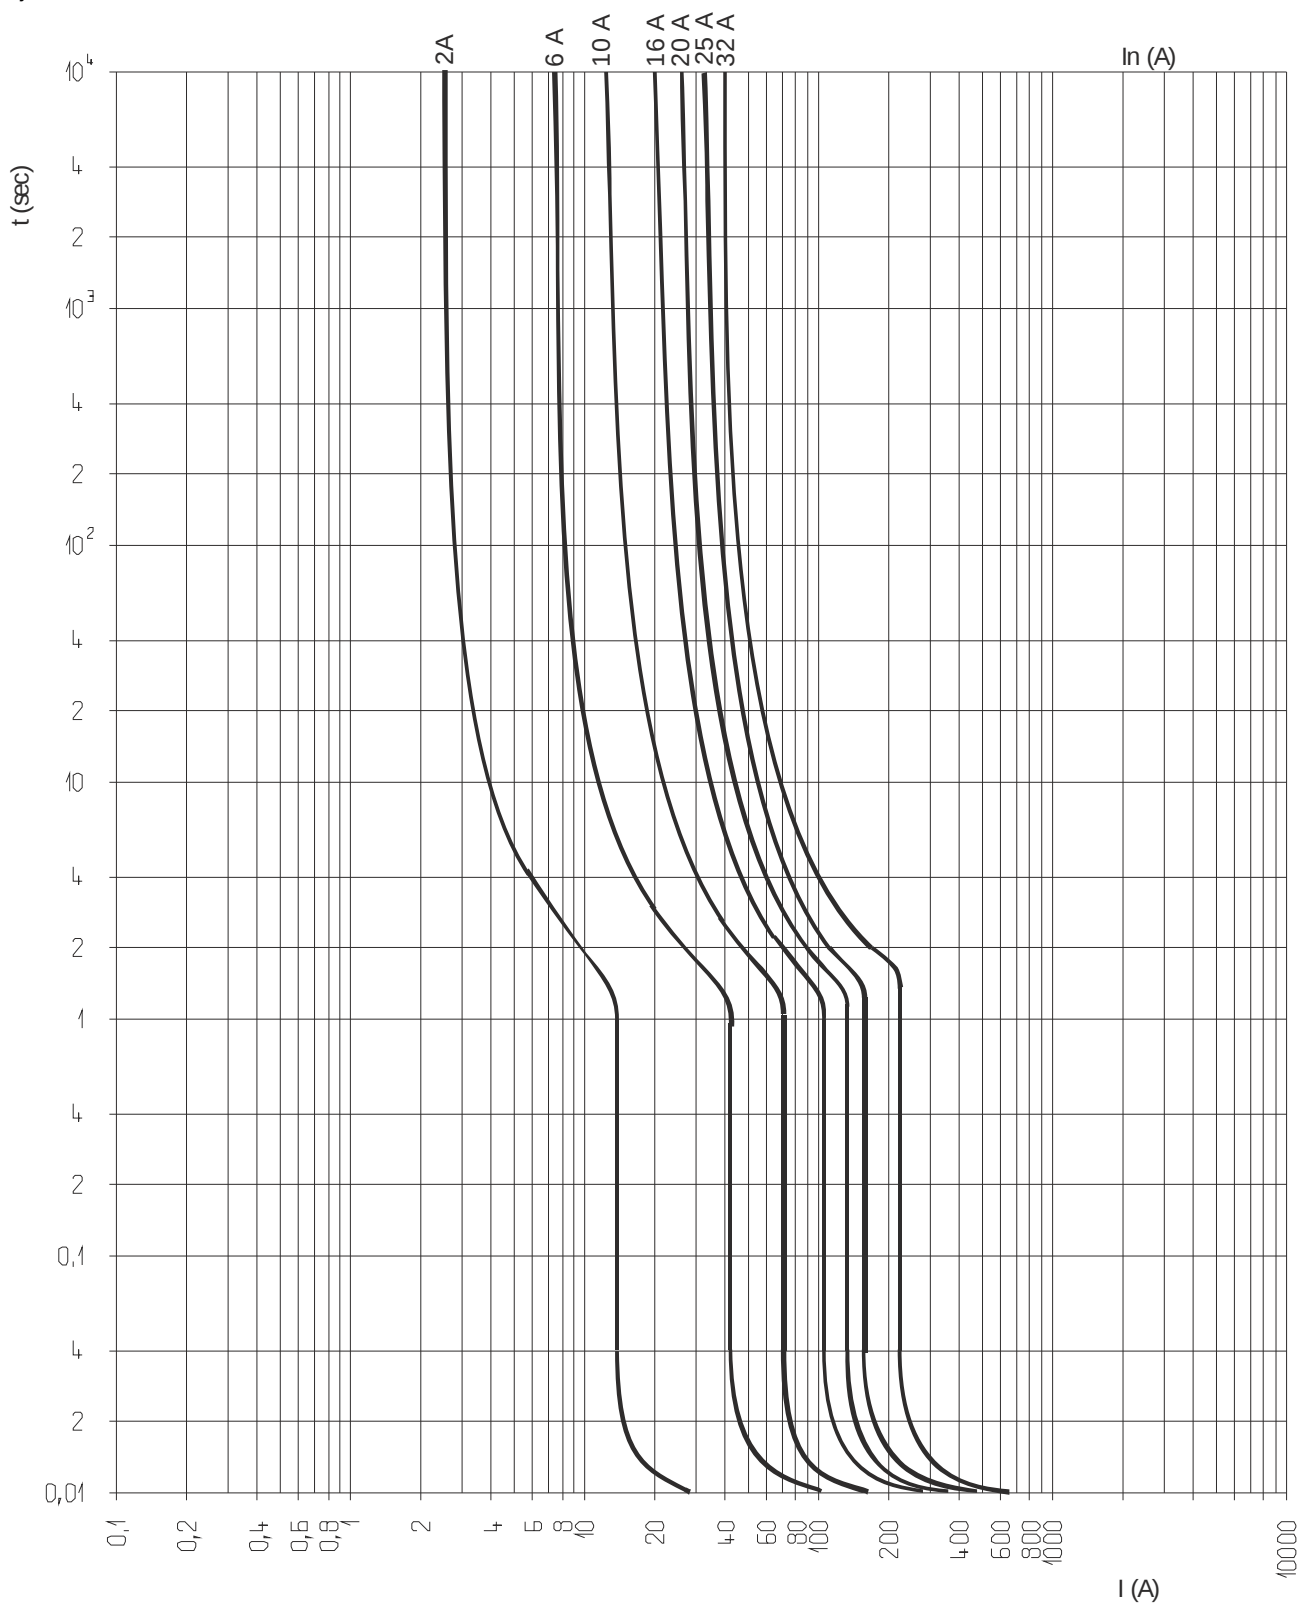


Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA
Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

7. COURBES (suite)

Courbes moyennes de déclenchement magnéto-thermique :

. Disjoncteurs courbe D de 10 A à 25 A

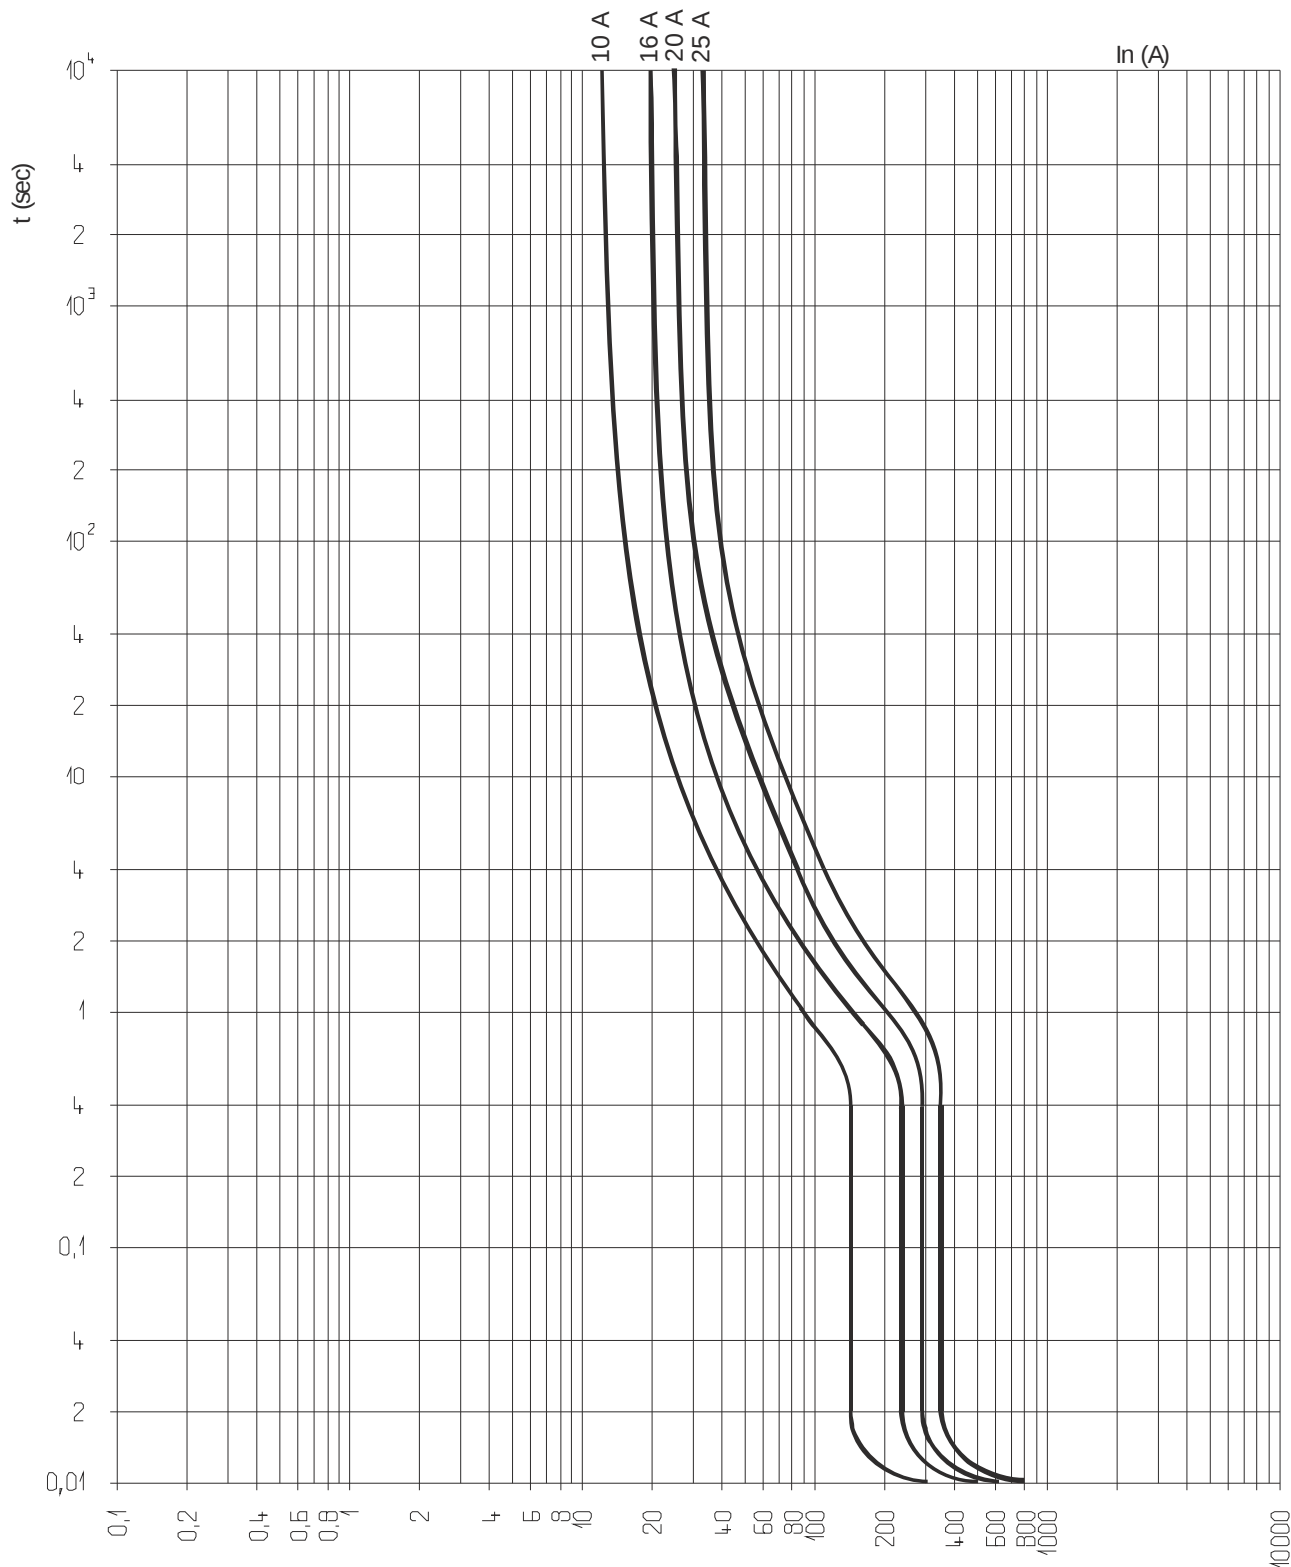


Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

7. COURBES (suite)

Courbes de limitation en courant :

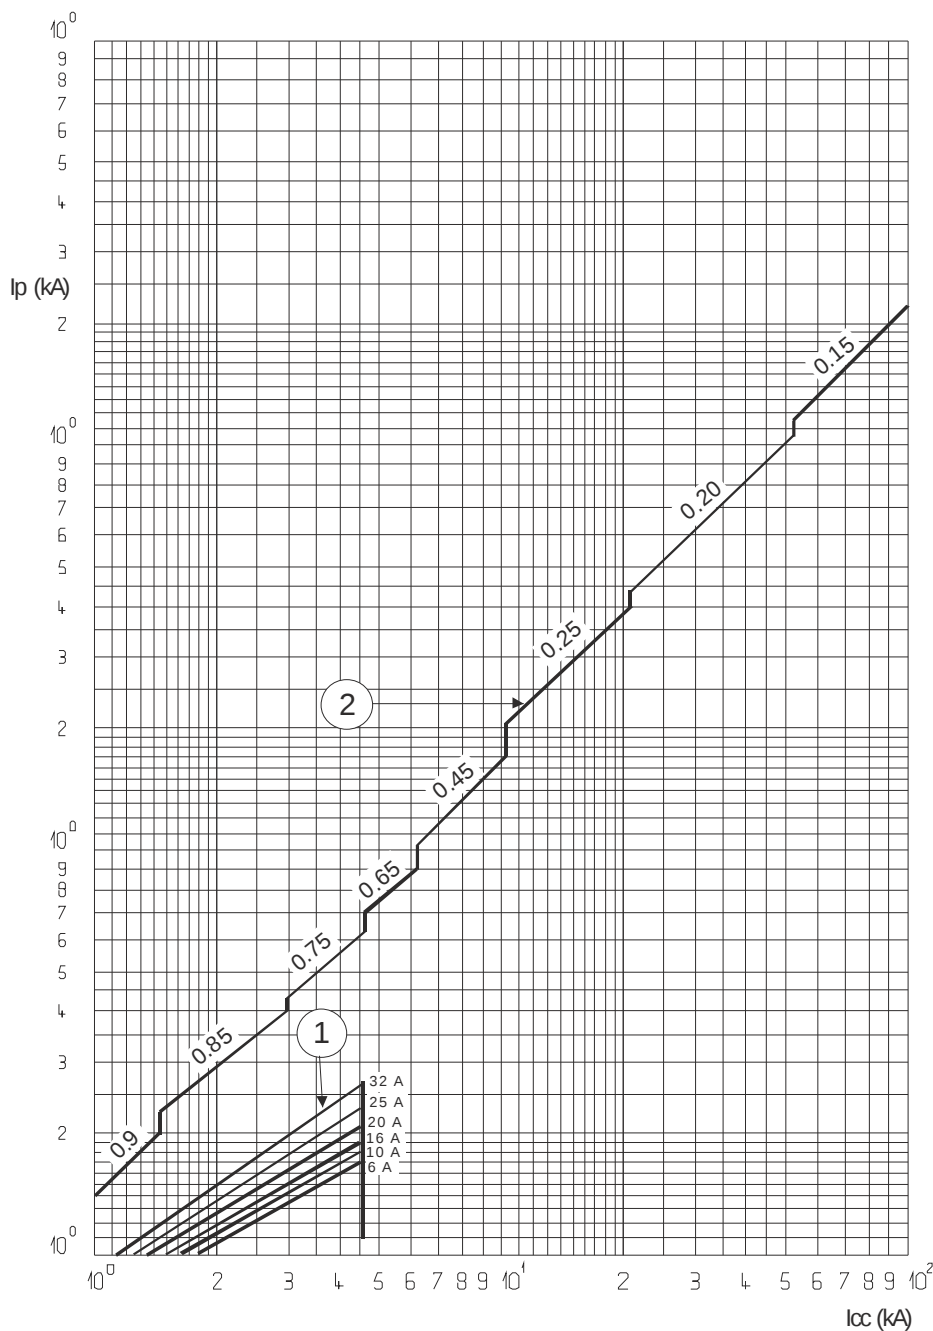

I_{cc} = courant symétrique de court-circuit présumé (valeur efficace en kA)

I_p = valeur maximale de crête (en kA)

① = courants, crête maxi, de court-circuit effectif.

② = courants crête non limité (maxi), correspondant aux facteurs de puissance indiqués ci-dessus (0.15 à 0.9)

NB: pour I_n 2A, les valeurs limitées sont inférieures à 1kA.


Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

7. COURBES (suite)

Courbes de limitation en contraintes thermiques :

. Disjoncteurs courbe C de 2 A à 32 A

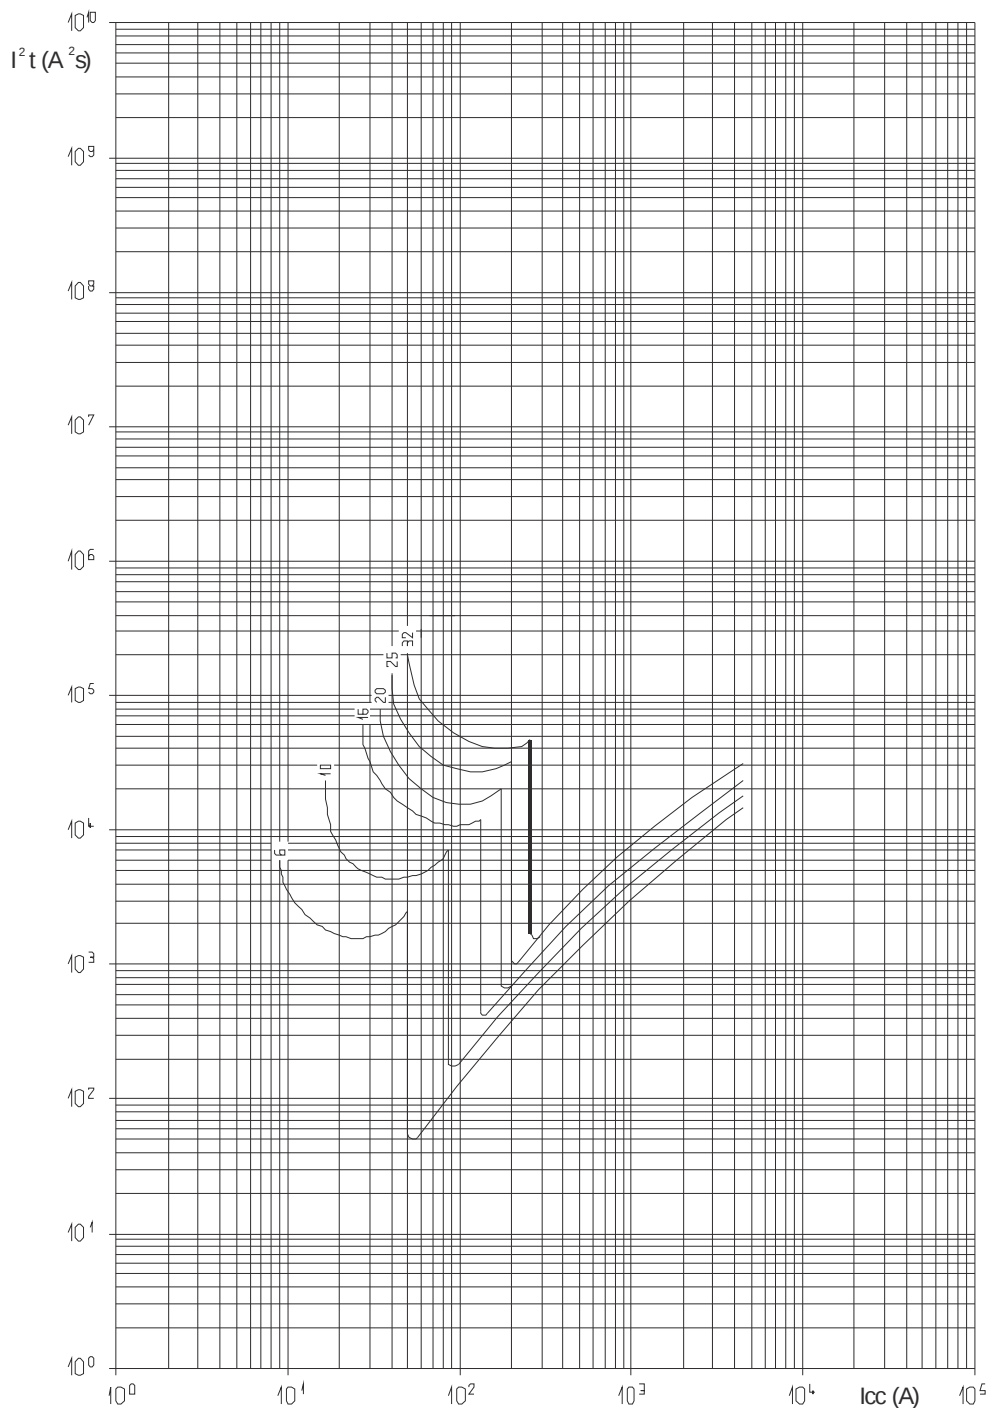

I_{cc} = courant symétrique de court-circuit présumé
(valeur efficace en A)

I^2t = contrainte thermique limitée (en A^2s)

Nota: Le calibre 2A limite à des valeurs inférieures à 3000 A^2s

Disjoncteur DNX³ 4500 A / 4,5 kA

Phase + Neutre, neutre à gauche

Référence(s) : 406780, 406781, 406782, 406783, 406784,
406 785, 406 786, 406 808, 406 809, 406 810, 406 811

8. EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Accessoires de câblage :

- . Peigne d'alimentation :
 - Peigne HX³ unipolaire universel (réf. 404 926, 937)
 - Peigne HX³ tétrapolaire « à vis » (réf. 405 210) et tétrapolaire « tête de groupe » (réf. 405 200, 201, 202)
- . Bornes de raccordement (réf. 405 206)
- . Cordon de repiquage (réf. 404 927)
- . Cache vis plombable (réf. 406 304)

Auxiliaires de signalisation :

- . Contact auxiliaire (0,5 module, réf. 406 258)
- . Contact signal défaut (0,5 module, réf. 406 260)
- . Contact auxiliaire modifiable en signal défaut (0,5 module, réf. 406 262)
- . Contact auxiliaire + signal défaut modifiable en 2 contacts auxiliaires (1 module, réf. 406 266)

Auxiliaires de commande :

- . Déclencheur à émission de tension (1 module, réf. 406 276, 278)
- . Déclencheur à minimum de tension (1 module, réf. 406 280, 282)
- . Déclenchement autonome pour bouton poussoir à ouverture (1.5 module, réf. 406 287)

Commandes motorisées :

- . Commande motorisée (1 module, réf. 406 291)
- . Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré (2 modules, réf. 406 293, 406 295)

Combinaisons possibles des auxiliaires et disjoncteurs :

- . Les auxiliaires se montent à gauche des disjoncteurs
- . Nombre maximum d'auxiliaires = 3
- . Nombre maximum d'auxiliaires de signalisation 1 module = 2
- . Nombre maximum d'auxiliaires de commande (réf. 406 276 à 406 287) = 1
- . L'auxiliaire de commande (déclencheur réf. 406 276 à 406 287) doit impérativement être placé à gauche des auxiliaires de signalisation (réf. 406 258 à 406 266) dans le cas où des auxiliaires de ces 2 familles sont associés sur le même disjoncteur

Plombage :

- . Possible en position ouverte ou fermée

Consignation possible :

- . Par cadenas diamètre 5 mm (réf. 406 313) ou cadenas diamètre 6 mm (réf. 227 97) et support cadenas (réf. 406 303)

Logiciel d'installation :

- . XL PRO³