

CENTRALE DE DETECTION GAZ SE 128 K

PRESENTATION

La centrale de détection de gaz SE 128 K est un appareil à pose murale permettant le raccordement d'un capteur de gaz explosif déporté.

L'affichage en face avant indique l'état de fonctionnement du capteur ainsi que la concentration de gaz mesurée par le capteur.

L'appareil est doté de deux seuils d'alarme à 10% et 20% de la limite inférieure d'explosivité. Il dispose de deux relais avec contact inverseur permettant de commander une sirène et une électrovanne de sectionnement ou d'autres accessoires.



CAPTEURS RACCORDBABLES

SE 192 KM : gaz naturel

SE 192 KG : GPL


SE 193 KM : gaz naturel (homologation ATEX pour zone explosive)

SE 193 KG : GPL (homologation ATEX pour zone explosive)



LIMITES D'EMPLOI

Protection électrique	IP 44
Humidité ambiante	5 à 90 %
TS ambiante	-10°C / +50°C
TS de stockage	-25°C / +55°C

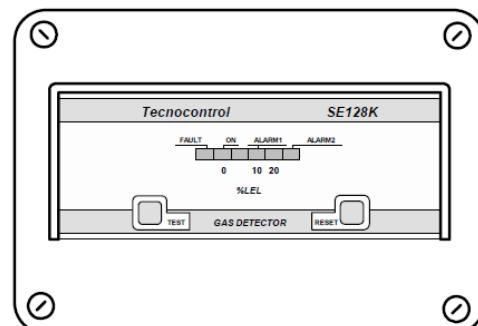

CARACTERISTIQUES

Alimentation	230V AC (-15 % / +10 %) 50Hz - 4 VA
Premier seuil d'alarme (sirène)	10 % LIE / LEL
Deuxième seuil d'alarme (électrovanne de coupure)	20 % LIE / LEL
Pouvoir de coupure des relais	SPDT 230V AC – 3A
Type de capteur	catalytique

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles




SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr

Pages	1/2
Ref.	FT4350
Rev.	03
Date	09/2023


CENTRALE DE DETECTION GAZ SE 128 K

INSTALLATION

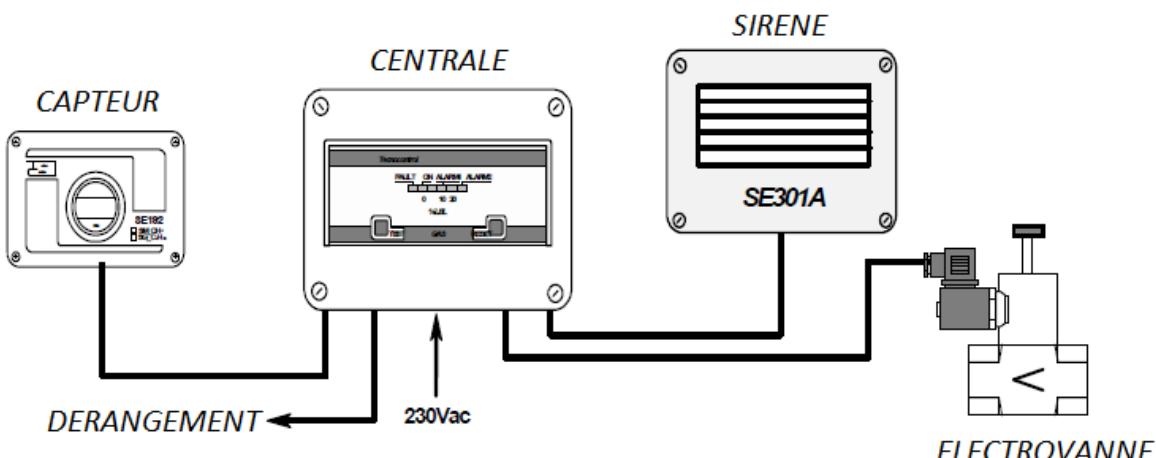


Modèle	Position du capteur
SE 192 KM	En hauteur à 30 cm environ du plafond – Distance par rapport à l'appareil à gaz : 1 à 1,5 m. A l'écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation.
SE 192 KG	En bas de la pièce à environ 30 cm du sol plafond – Distance par rapport à l'appareil à gaz : 1 à 1,5 m. A l'écart des angles de la pièce et des bouches de ventilation.

ACCESOIRES COMPATIBLES

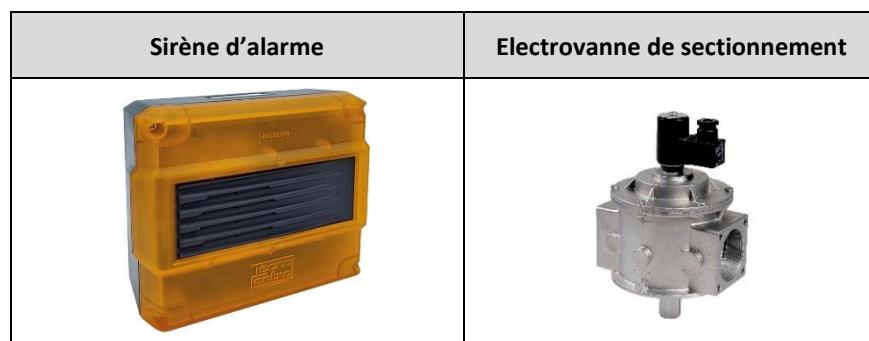

DIMENSIONS (mm)

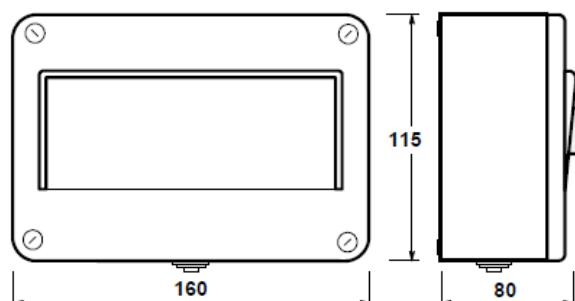

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

SECTORIEL	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages Ref. Rev. Date	2/2 FT4350 03 09/2023
------------------	--	-------------------------------	--------------------------------