


KIT ADAPTATEUR CONDENSATION - 227 407

Instructions de montage

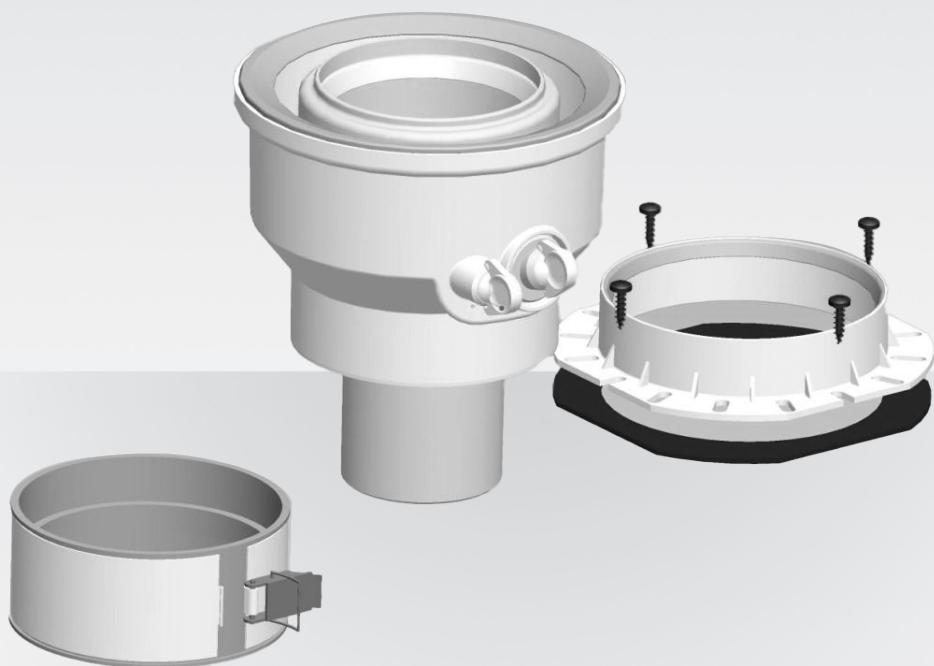

Kit adaptateur condensation – 227 407

Instructions de montage

Composition du kit

1 x Adaptateur 60/100 – 80/125

1 x Bride de fixation Ø100

1 x Clamp de fixation Ø100



Attention

L'adaptateur ne convient que pour les chaudières à condensation gaz ou fioul comportant une sécurité sur la température des fumées (se reporter à la documentation technique de l'appareil).

Étape 1


Choisir le système de fixation (bride ou clamp) en fonction de la chaudière.

Étape 2

Couper le conduit intérieur PPTI coté Ø60 si nécessaire pour ajuster la hauteur.

Étape 3

Monter l'ensemble directement sur la chaudière.

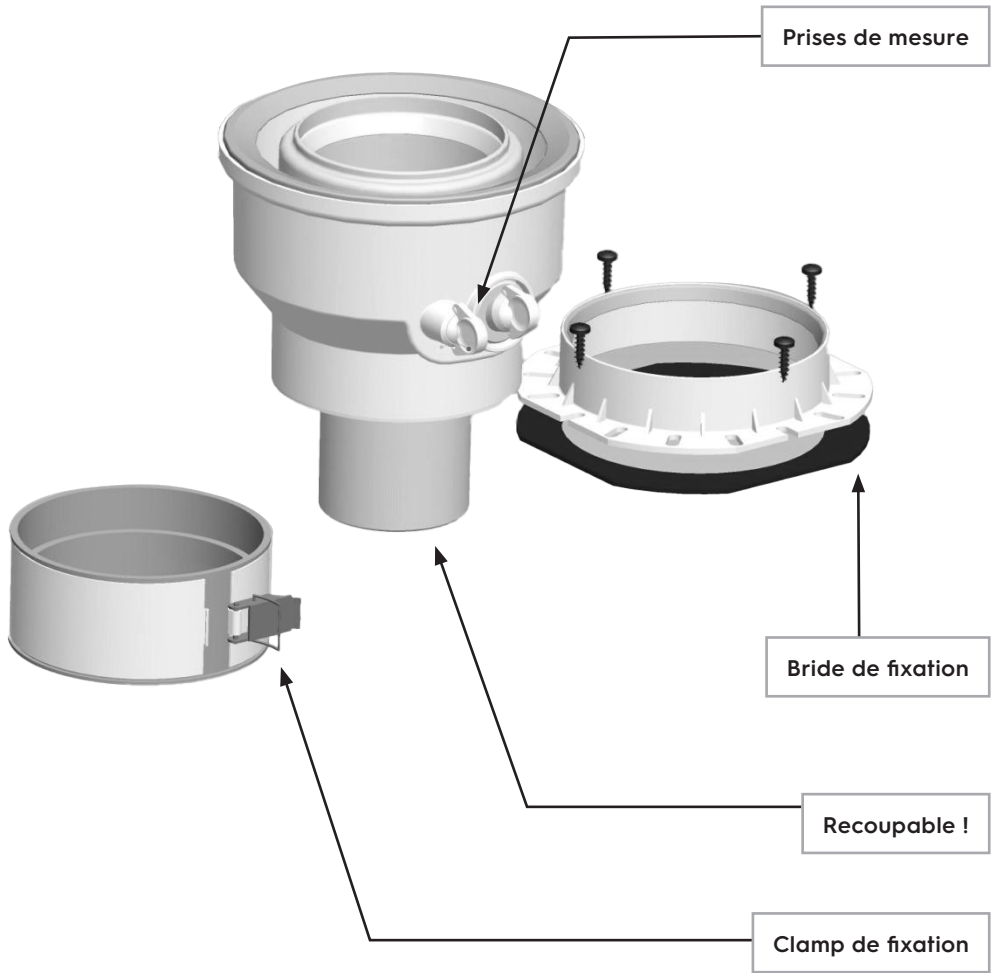



ENERGY



VENTILATION



BUILDING

Nederland • 📞 +31 313 480-300 • @ productadvieslijn@ubbink.nl

France • 📞 +33 (0)2 51 13 46 46 • @ ubbink@ubbink.fr

Belgium • 📞 +32 9 237 11 00 • @ info.bouw@ubbink.be

United Kingdom • 📞 +44 1604 433-000 • @ info@ubbink.co.uk

Deutschland • 📞 +49 2301 91011-0 • @ info@ubbink.de

Italia • 📞 +39 045 602 0433 • @ info@ubbink.it



Ubbink International

@ info@ubbink.com • 🌐 www.ubbink.com